


SiXMINICT

Wireless Door/Window Sensor – Contact de Porte / Fenêtre Sans Fil

Installation Instructions

The SiXMINICT is a wireless door/window sensor intended for use with Honeywell controls that support SiX™ series devices.

Magnet Breaking Gap:
Wood = 1.375 in. (34.93mm)
Steel = 0.625 in. (15.86mm)

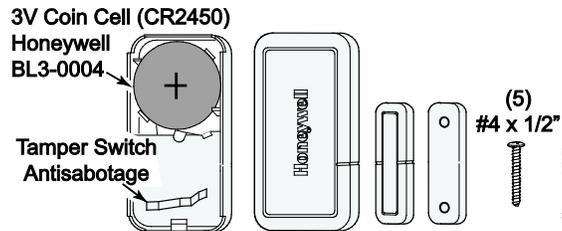


Instructions d'installation

Ce contact de porte / fenêtre sans fil est conçu pour être utilisé avec les panneaux de commande Honeywell qui supportent les dispositifs de la série SiX^{MC}.

Écart de l'aimant :
Bois = 1,375 po (34,93mm)
Acier = 0,625 po (15,86mm)

Enrolling / Enrôlement

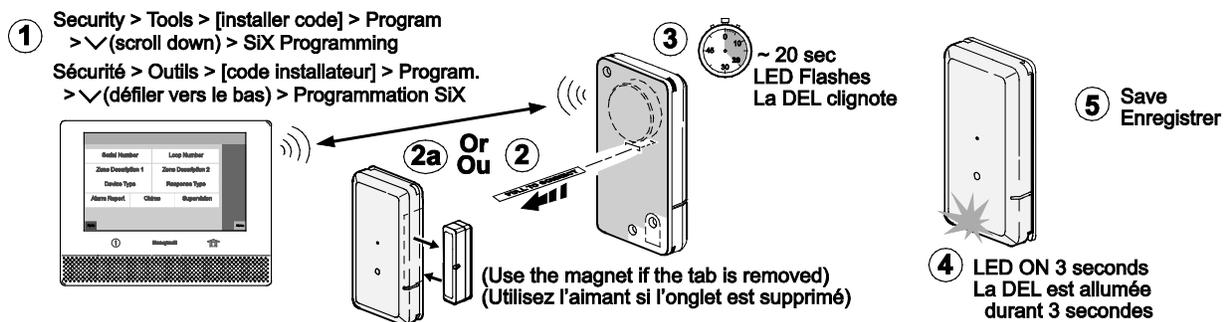

For Lyric Controller

- Set the *Lyric Controller* in Programming Mode and select SiX Programming:
Security > Tools > [installer code] > Program > (scroll down) > SiX Programming
Follow the controller's instructions.
- Pull the battery tab to activate the SiXMINICT and begin the enrollment process. (Or, Use the magnet if the tab is removed)
- The LED flashes (up to about 20 seconds*) during enrollment.
 - The device sends its unique MAC ID (Serial Number) and Services type to the controller.
 - The controller registers the device and displays the sensor data on screen.

***NOTE:** Enrollment time varies depending on the signal strength between the device and the controller.
- When done, the LED is ON for 3 seconds and the control beeps to confirm enrollment.
- Select the device and press EDIT. Assign the Zone Descriptor and set the Device Type (Door or Window). Verify the Service and Response Type and set the other options as desired.
- To complete enrollment, select SAVE.

Pour Lyric Controller

- Réglez Lyric Controller en mode de programmation et sélectionnez SiX Programming:
Sécurité > Outils > [code installateur] > Program > (défiler vers le bas) > Programmation SiX
Pour commencer l'enrôlement, suivez les instructions du panneau de commande.
- Retirez la languette qui recouvre la pile pour activer le SiXMINICT et commencer la procédure d'enrôlement. (Ou, si la languette est déjà retirée, utilisez l'aimant.)
- Durant l'enrôlement, la DEL clignote (jusqu'à 20 secondes*).
 - Le dispositif transmet au panneau de commande son ID MAC (numéro de série) et l'information pour les services.
 - Le panneau de commande enregistre le dispositif et affiche les données du transmetteur sur l'écran.

***NOTE :** La durée de l'enrôlement varie selon la puissance du signal entre le dispositif et le panneau de commande.
- Une fois terminé, la DEL demeure allumée durant 3 secondes et le panneau de commande émet 3 bips pour confirmer l'enrôlement.
- Sélectionnez la zone et appuyez sur EDIT. Attribuez le descripteur de zone et définissez le type de périphérique (porte ou fenêtre). Vérifiez le type de service et de réponse et définissez les autres options selon vos besoins.
- Déclenchez de nouveau le dispositif pour mettre fin à l'enrôlement et sélectionnez Enregistrer garder.

For Lyric Controller (continued)

The device can also be manually enrolled by entering the MAC ID (serial number) at the prompt. See the Controller's Programming Guide for details.

Follow instructions in the Controller's programming guide to program the SiXMINICT zone attributes.

For Lyric Gateway

Use AlarmNet 360™ to enroll and program this sensor.

NOTE: Once enrolled in a system, the SiXMINICT cannot be used with another controller until it is removed from the current controller. See the Controller's instructions for details.

Pour Lyric Controller (a continué)

Le dispositif peut également être enrôlé manuellement. Pour les détails, reportez-vous au Guide de programmation du panneau de commande.

Suivez les instructions du Guide de programmation du panneau de commande pour programmer les SiXMINICT.

Pour Lyric Gateway

Enrôlez et programmez le système au moyen d'AlarmNet 360^{MC}.

NOTE : Une fois enrôlé, le SiXMINICT ne peut pas être utilisé avec un autre système avant d'avoir été supprimé du panneau actuel. Reportez-vous aux instructions du panneau.

Mounting

NOTE: After enrolling, verify adequate signal strength by conducting Go/No Go tests (see the controller's instructions) with the device in its intended mounting location. Adjust the device location and orientation as necessary.

Signal Strength: Range of 1-4 bars (green); should be minimum 1 green bar for the Zone being programmed. Four red bars indicate poor signal strength; the device should be relocated. See the Control's instructions for bar indication signal strength values.

1. Separate the unit from the back cover.
2. Mount the unit as shown.

Mount the Sensor to a stationary surface, and mount the magnet on the moveable surface.

3. Replace the back cover.

Sensor Location Feature: To verify the location of each SiX device in an installation, enter programming mode and select a SiX device zone. The device LED lights (can take up to 30 seconds). Select it again to turn the LED off or select the next device to locate.

Installez

NOTE : Après l'enrôlement, vérifiez la puissance du signal adéquate en effectuant des tests Go / No Go (voir les instructions du panneau de commande) avec le dispositif dans son emplacement de montage prévu. Au besoin, modifiez l'emplacement ou l'orientation du dispositif.


Force du signal: Gamme de 1 à 4 bars (vert); Devrait être minimum de 1 barre verte pour la zone programmée. Quatre barres rouges indiquent une faible intensité de signal; L'appareil devrait être relocalisé. Reportez-vous aux instructions de contrôle pour les valeurs de l'indicateur de la barre de force du signal.

1. Séparez l'unité de la façade arrière.
2. Montez l'appareil comme illustré.

Montez le capteur sur une surface stationnaire et montez l'aimant sur la surface mobile.

3. Remplacez la façade arrière.

Fonction d'emplacement du détecteur: Pour vérifier l'emplacement de chaque dispositif SiX dans une installation, entrez dans le mode de programmation et sélectionnez un dispositif SiX. Le voyant de le dispositif s'allume (peut prendre jusqu'à 30 secondes). Sélectionnez-le à nouveau pour éteindre la LED ou sélectionnez le prochain dispositif à localiser.

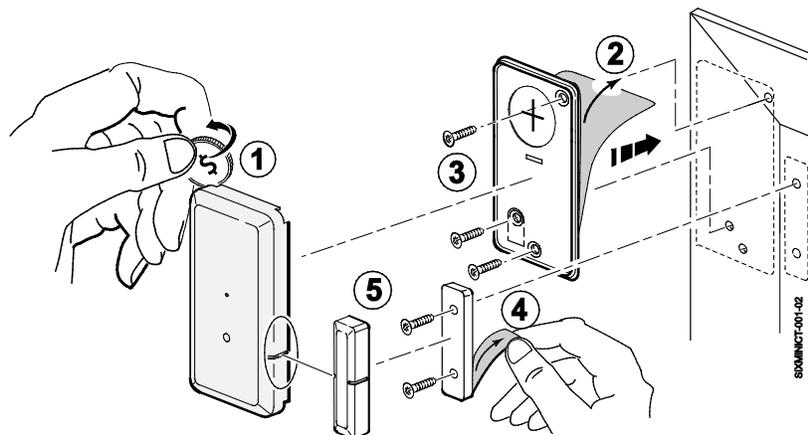


Battery Replacement

- Separate the unit from the back cover.
- Remove the battery, **wait 10 seconds**, then insert a new battery.
Recommended Batteries: 3V Coin Cell
Honeywell BL3-0004 (CR2450);
Duracell DL2450; Panasonic CR2450;
Energizer CR2450
- Replace the back cover.

BATTERY CAUTION: Risk of fire, explosion and burns. Do not recharge, disassemble, heat above 212° F (100° C) or incinerate. Dispose of used batteries properly. Keep away from children.

NOTE: Constant exposure to high or low temperature or high humidity may reduce battery life.

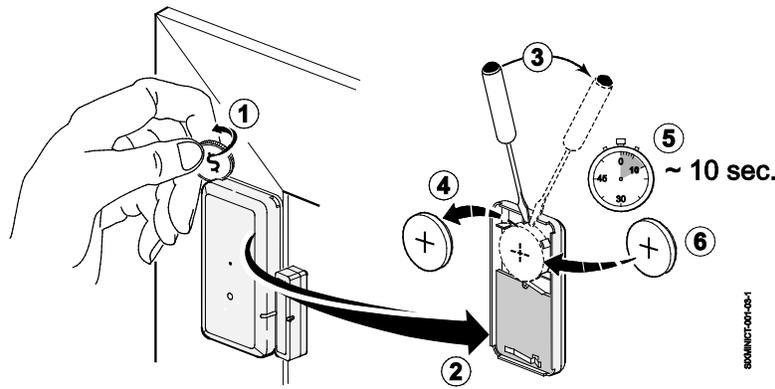

Specifications / Spécifications:

Battery / Pile: 1 x 3V Coin Cell
Honeywell BL3-0004 (CR2450); Duracell DL2450;
Panasonic CR2450; Energizer CR2450

Tamper: Cover and Wall

Interrupteurs antisabotage : Couvercle et mur

RF Frequency: 2.4GHz

Fréquence RF : 2.4GHz

Operating Temperature: 32° – 122° F / 0° – 50° C

(Agency Compliance 32°–120° F / 0° – 49° C)

Température de fonctionnement: 32° – 122° F / 0° – 50° C

(Agence de conformité 32°–120° F / 0° – 49° C)

Relative Humidity : 95% max. (Agency Compliance - 93% max.) non-condensing

Humidité relative : 95% max. (Agence de conformité - 93% max.) sans condensation

Dimensions: 0.45”H x 1.25”W x 2.44”L
(11.5mm H x 32mm W x 62mm L)

Remplacement de la pile

- Séparez l'unité de la façade arrière.
- Retirez la pile, **attendez 10 secondes**, et insérez la nouvelle pile. 3V Piles recommandées :
Honeywell BL3-0004 (CR2450);
Duracell DL2450; Panasonic CR2450;
Energizer CR2450
- Remplacez la façade arrière.

Attention de batterie: Risque d'incendie, d'explosion et de brûlures. Ne rechargez pas, démonter, chauffer au-dessus de 100°C (212°F), ou incinérer. Débarrassez-vous des batteries utilisées de façon appropriée. Gardez à partir des enfants.

NOTE : Une exposition constante à des températures élevées ou basses ou à un taux d'humidité élevée peut réduire la durée de vie de la pile.

Approval Listings / Approbations Homologations:

FCC / IC
cETLus Listed
Conforms to UL 634
Certified to ULC/ORD-C634



Other Standards:
RoHS

Product must be tested at least once each year
Le fonctionnement du produit doit être vérifié au moins une fois par année

REFER TO THE INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR THE CONTROL WITH WHICH THIS DEVICE IS USED, FOR DETAILS REGARDING LIMITATIONS OF THE ENTIRE ALARM SYSTEM.

POUR LES LIMITES DU SYSTÈME D'ALARME AU COMPLET, REPORTEZ-VOUS AU GUIDE D'INSTALLATION DU PANNEAU DE COMMANDE.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION & INDUSTRY CANADA STATEMENTS

The user shall not make any changes or modifications to the equipment unless authorized by the Installation Instructions or User's Manual. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, and Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et exempt de licence RSS d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles. (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue y compris les interférences causant une réception indésirable.

RF EXPOSURE

Warning – The antenna(s) used for this device must be installed to provide a separation distance of at least 7.8 inches (20 cm) from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter except in accordance with FCC and ISED multi-transmitter product procedures.

Mise en Garde

Exposition aux Fréquences Radio: La/les antenne(s) utilisée(s) pour cet émetteur doit/doivent être installée(s) à une distance de séparation d'au moins 20 cm (7,8 pouces) de toute personne et ne pas être située(s) ni fonctionner parallèlement à tout autre transmetteur ou antenne, excepté en conformité avec les procédures de produit multi transmetteur FCC et ISED.

Support and Warranty / Soutien et Garantie

For online support information, please go to: <https://mywebtech.honeywell.com/>
Pour de l'assistance en ligne, visitez : <https://mywebtech.honeywell.com/>

For the latest warranty information, go to: www.honeywell.com/security/hsc/resources/wa
Pour les dernières informations de garantie, s'il vous plaît aller à :
www.honeywell.com/security/hsc/resources/wa

For patent information, see www.honeywell.com/patents
Pour des informations sur les brevets, voir www.honeywell.com/patents



MyWebTech



Warranty



Patents

© 2017 Honeywell International Inc.

Honeywell is a registered trademark of Honeywell International Inc. All other trademarks are the properties of their respective owners. All rights reserved.

Honeywell est une marque déposée de Honeywell International Inc. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

Honeywell

2 Corporate Center Drive, Suite 100

P.O. Box 9040, Melville, NY 11747

www.honeywell.com/security



800-22573 5/17 Rev A